

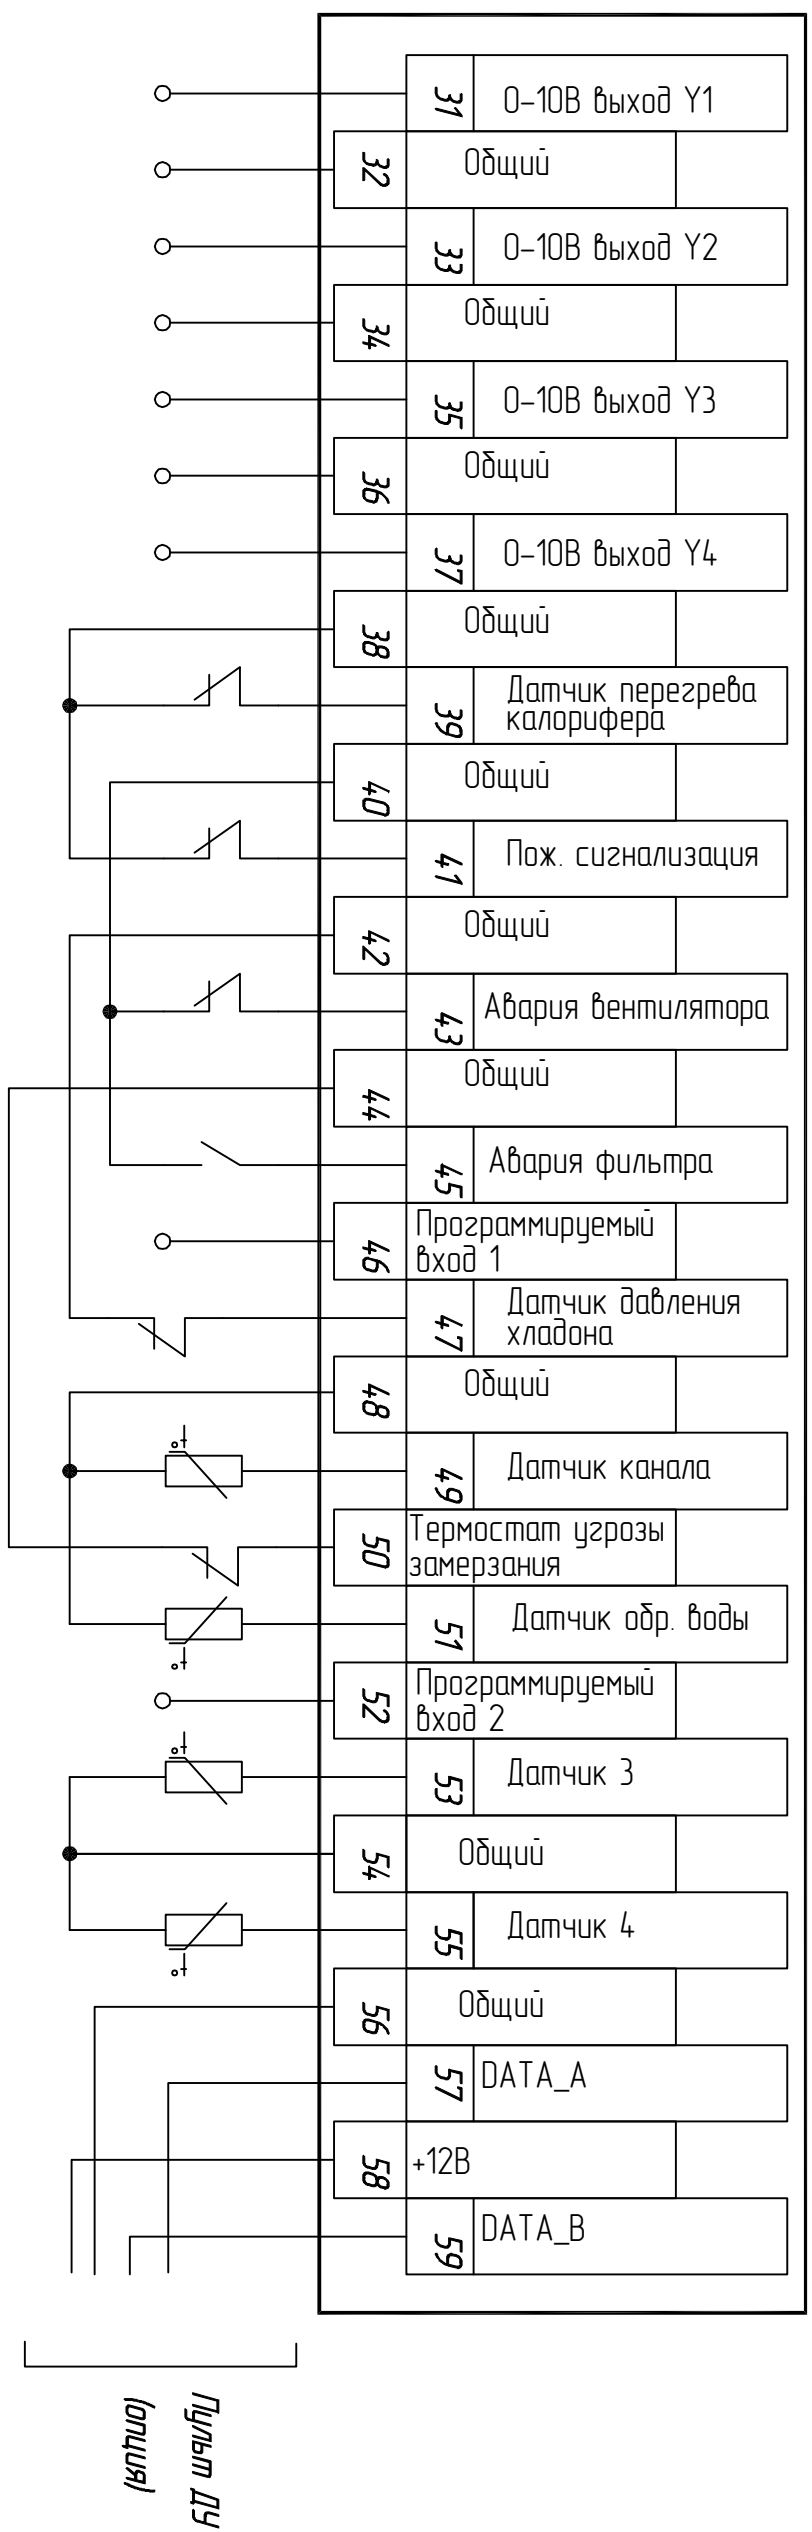


Если входы зашит с нормально-замкнутыми "сухими" контактами не используются - **НЕОБХОДИМО** установить перемычки на соответствующие клеммы!

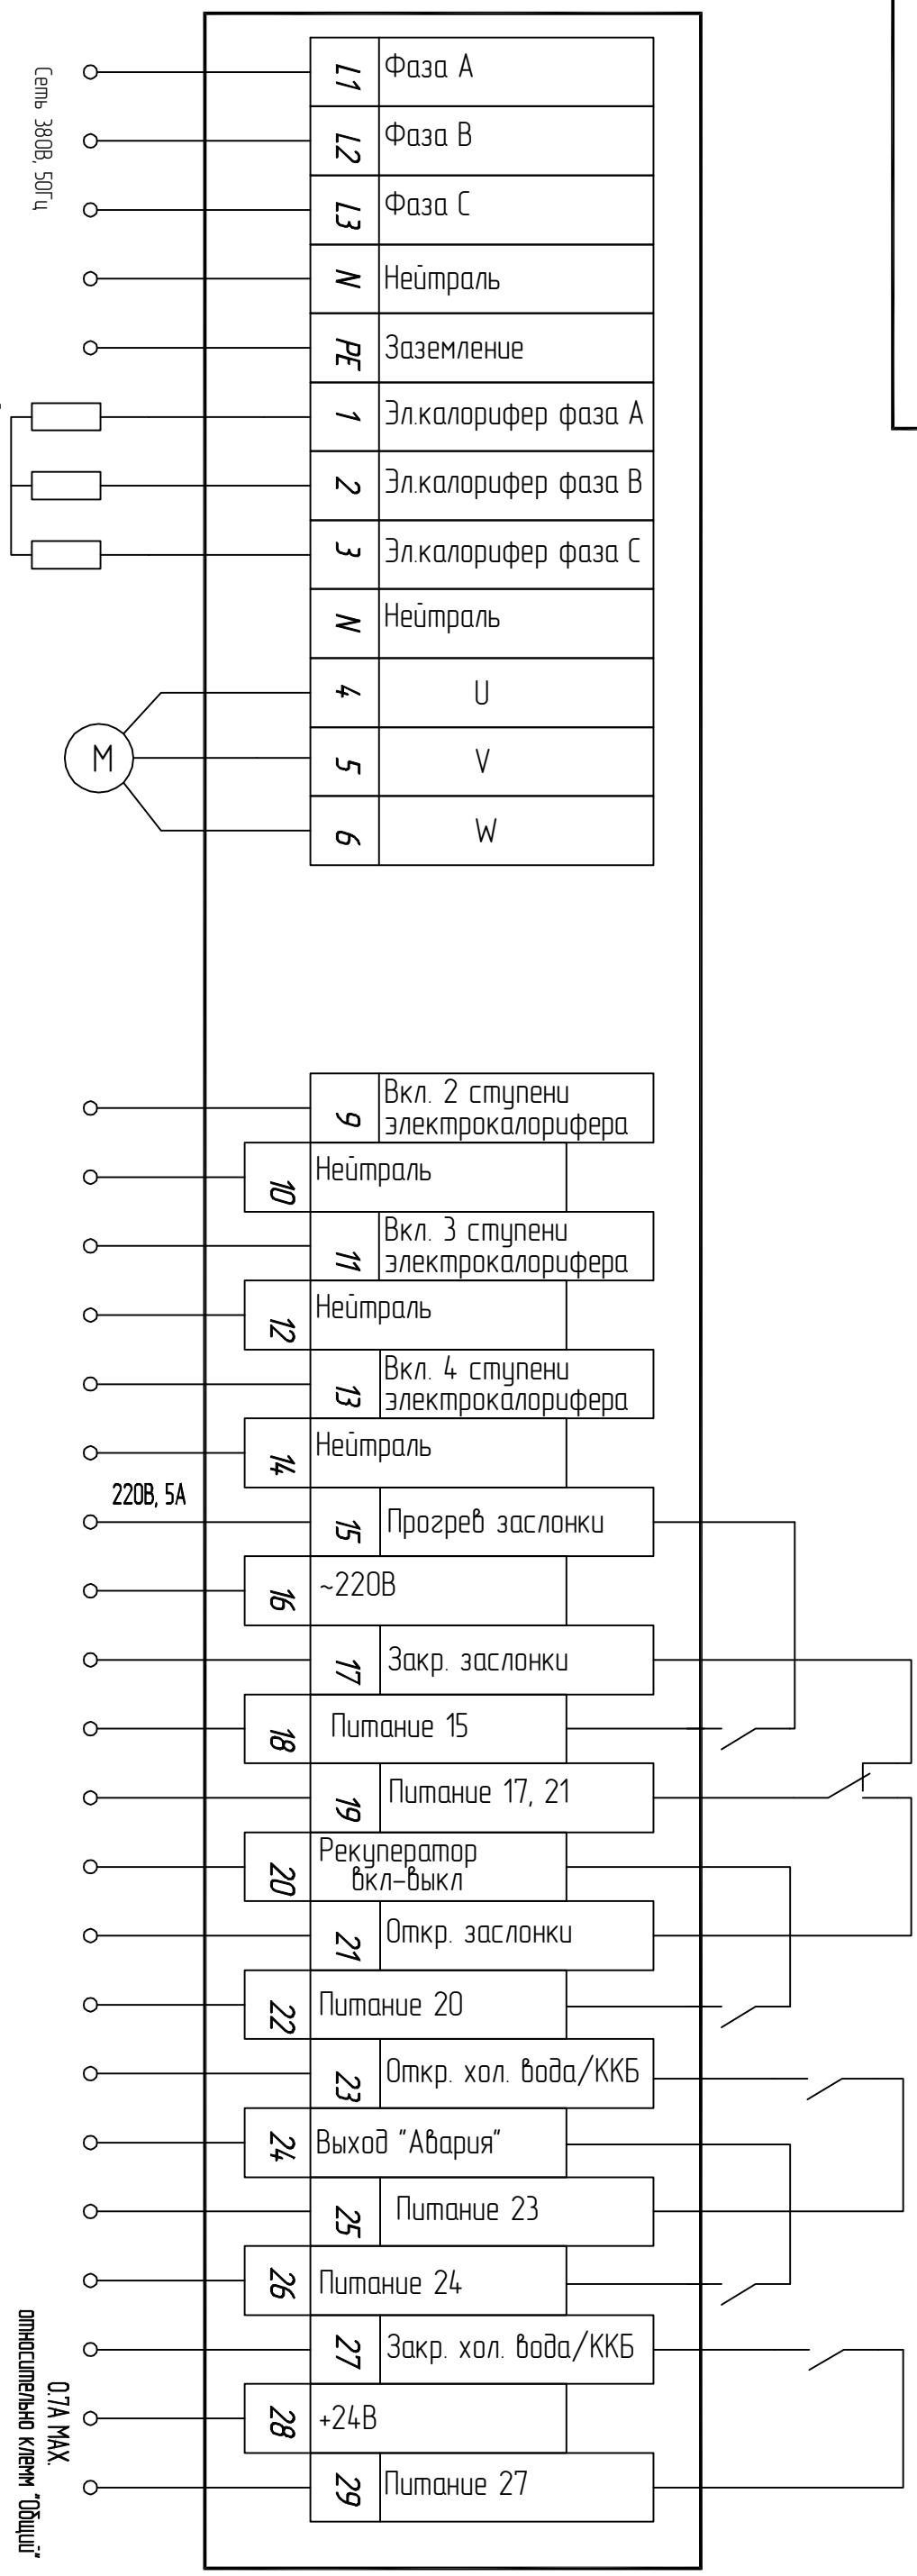

Если входы зашит с нормально-замкнутыми "сухими" контактами не используются - **НЕОБХОДИМО** установить перемычки на соответствующие клеммы!

				МАСТЕРВОХ ЕРЯ ЭВ-27 (трехфазный двигатель) Схема электрическая подключения	Лист
Изм.	Лист	# докум.	Подп.		дата

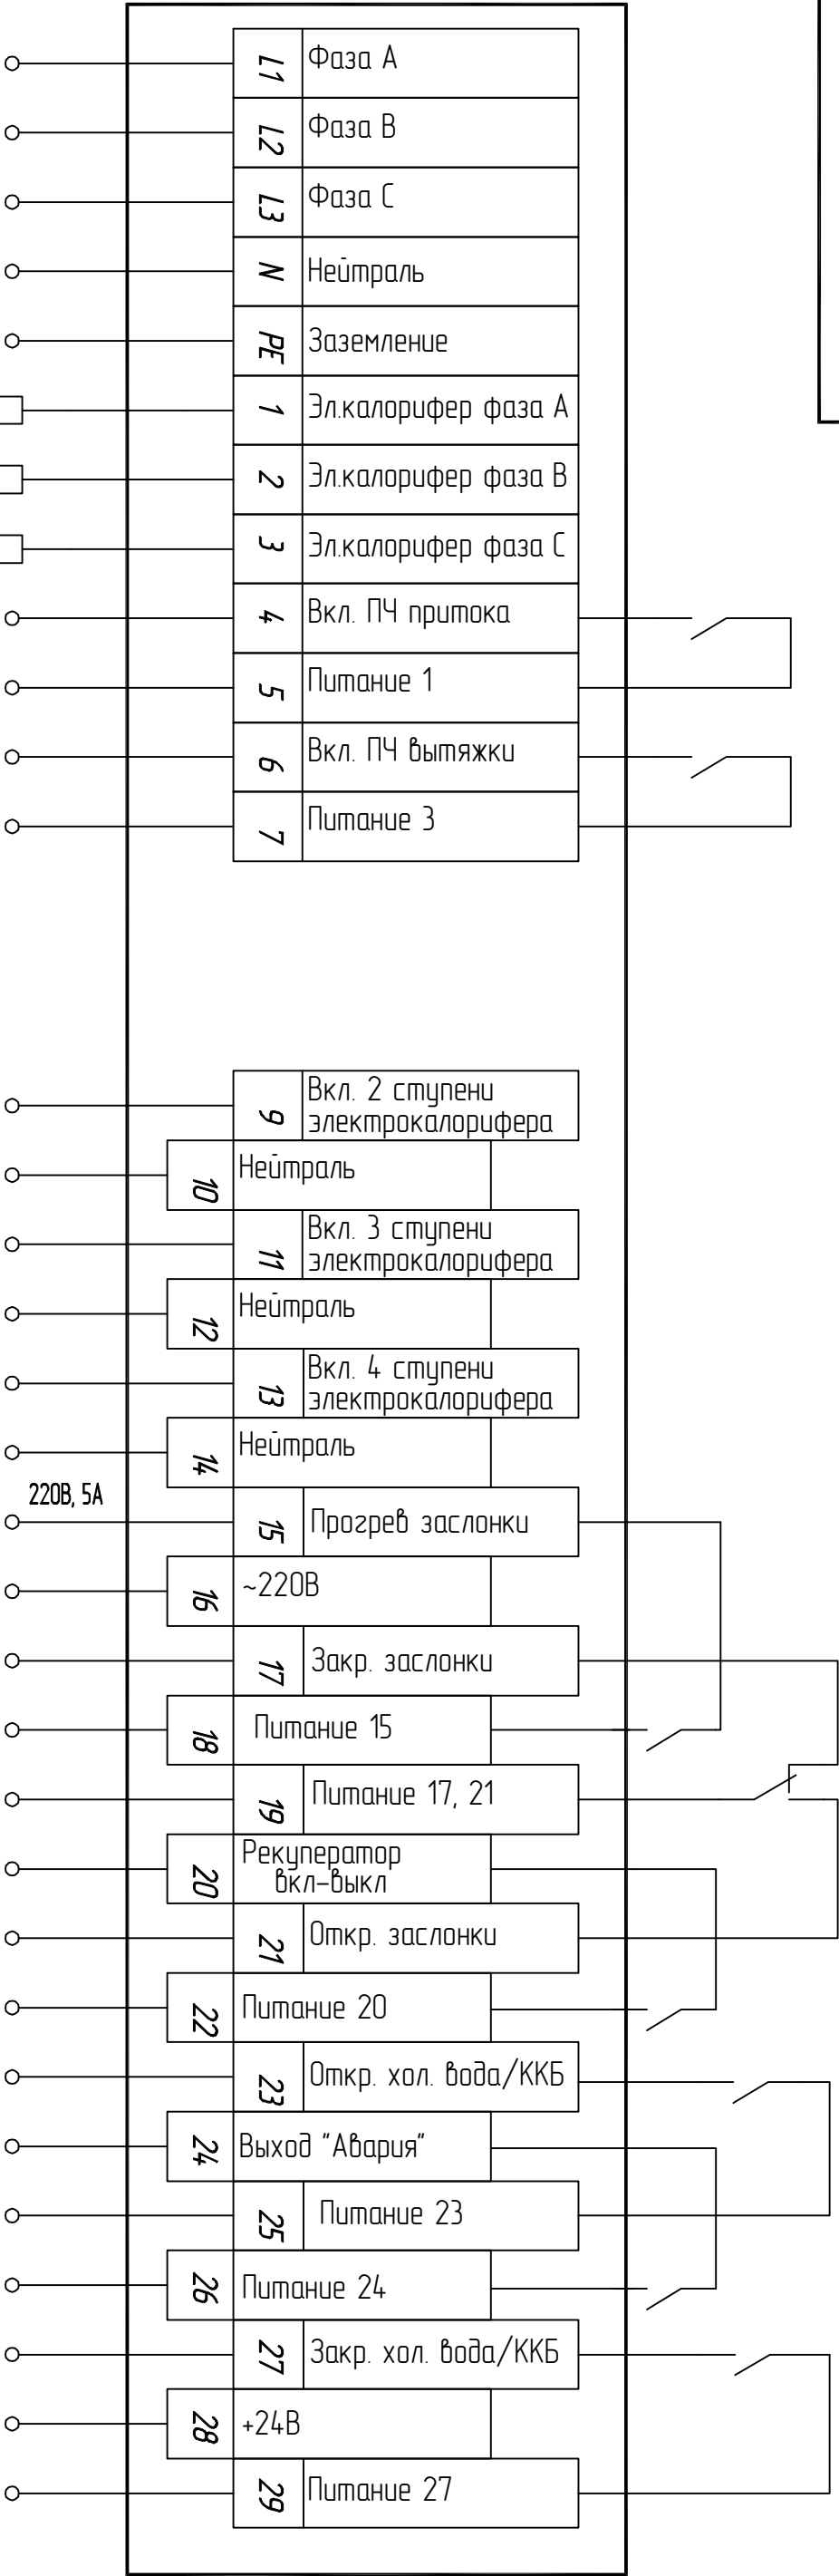


Сеть 380В, 50Гц

Электрокалорифер
1 ступень полно
мощ 32А/3х400В

220В, 5А

0,7А МАХ.
относительно клемм "Общий"

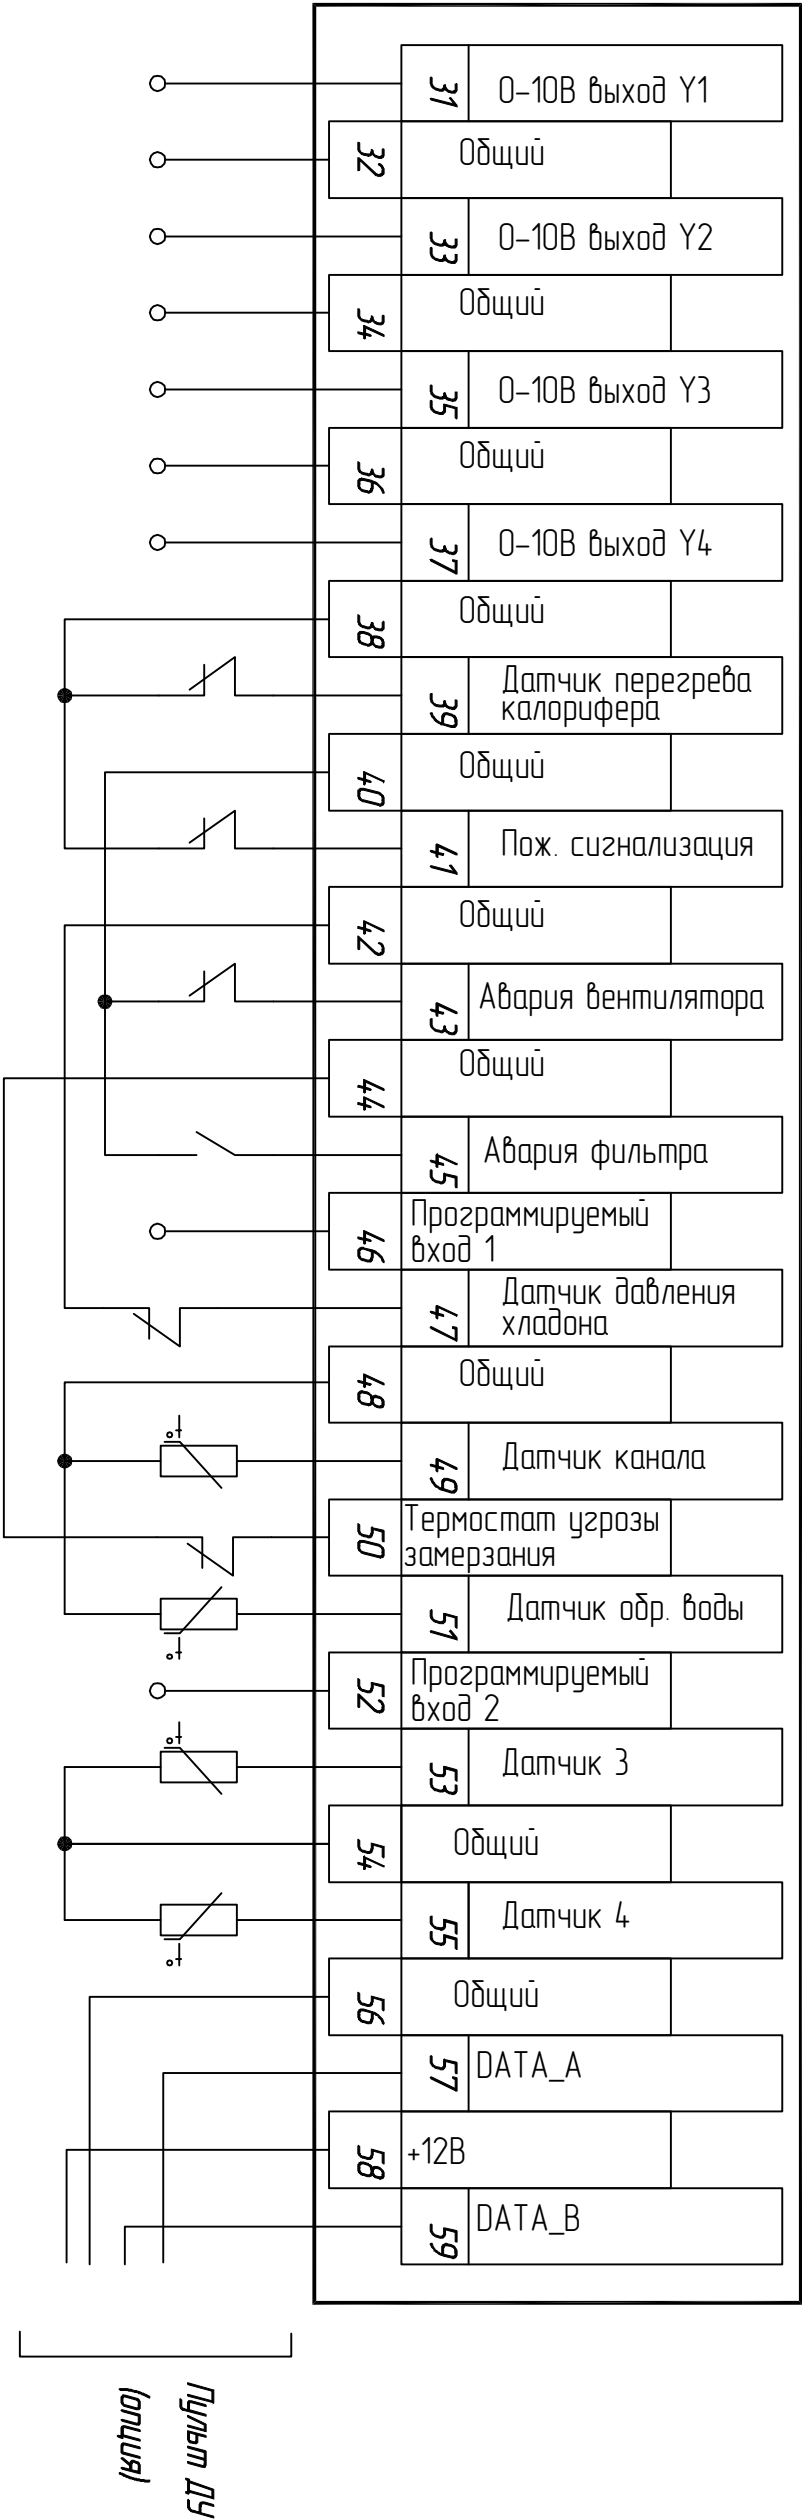

Если входы защит с нормально-замкнутыми "сухими" контактами не используются -
НЕОБХОДИМО установить перемычки на соответствующие клеммы!